


## 25 L KPSV:N AVAUS JA KALVONVAIHTO-OHJE


1. Kytke virta pois pumpusta ja avaa hanat, jotta säiliö tyhjenee vedestä.
2. TYHJENNÄ ILMA TARKASTI POIS SÄILIÖSTÄ, ILMAVENTTIILIN SISÄKALUT POISTAMALLA.
3. Säiliössä on kuusi M8 pulttia, jotka avataan 13mm avaimella.
4. Kansilaippa nostetaan erilleen säiliöstä.
5. Kalvopussi nostetaan ulos säiliöstä.
6. Säiliö puhdistetaan tarvittaessa esim. Fairy-vedellä sisältä ja päältä.
7. Uusi kalvopussi laitetaan paikoilleen säiliön sisäpuolelle.
8. Kansilaippa asennetaan takaisin paikoilleen.
9. Pultit kiinnitetään ja kiristetään (kiristysmomentti n. 5 Nm).
10. Ilmaventtiilin sisäosat ruuvataan paikoilleen.
11. Lisätään esipaine, tavall. 1,5-2 bar. Oikea esipaine 25 l:n säiliössä 0,1-0,2 bar pienempi kuin pumpun käyntiinlähtöpaine.

Tämän jälkeen säiliö on käyttövalmis.


**HUOM.** Esipaine on tarkistettava ja tarvittaessa lisättävä vähintään vuoden välein. Paineiskut rikkovat kalvopainesäiliön, jossa ei ole esipainetta.




kohta 2



kohta 3



kohta 4

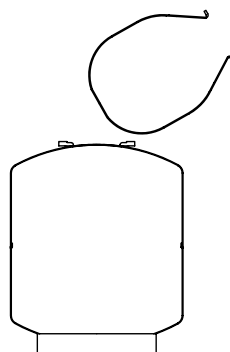

kohta 5